



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:

Helység: Budapest 2. Ker.
Terület: Muraközi u. 21-23.

Fafaj - latin: Tilia tomentosa
Magyar név: ezüst hárs
Fa magassága: 9 m
Alsó koronaszint: 2,5 m
Törzs magassága: 2,2 m
Törzs átmérő 1m-en: cm
Törzskerület 1m -er: 3,14 cm
Korona átmérője: 6 m
Az élőhely leírása:

A gyökérzónában a talaj tömörödött, aszfaltburkolattal fedett, időszakosan téli sózással terhelt. A fahely 1,5m zöldszáv.



A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Jelentős
Kitérés iránya	Kelet
Súlyponteltolódás mértéke:	2 m
GYÖKÉRZET leírása	
A fa megdőlt, a gyökérzet súlyosan károsodott, nagyrészt elhalt, korhad. Dőlésveszélyes.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A gyökérnyak súlyosan károsodott, hosszanti hasadás és kiterjedt korhadás és odvasodás alakultak ki. Gomba termőtestek láthatóak.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs megdőlt, rajta ághelyeken bekorhadások, hosszanti odvasodás, kéreglevélások és rovarok kártétele látható.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalap terheit, súlyosan károsodott. Vázag helyen csapadeknek kitett bekorhadás és odvasodások alakultak ki. Fennáll a széthasadás veszélye	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Erős koronakárosodás, 50% fölött	
A korona külponos, nagyrészt elhalt, száradt. A vágágakon korhadások és odvasodások alakultak ki.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, épületek, úttest, légvezeték
A fa egészségi állapota és életképessége:	
Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	
0,0%	
Kezelési javaslat:	
Kivágás	
Megjegyzés:	
A fa dőlésveszélyes, vágái törésveszélyesek, állapota súlyosan leromlott, kezelésekkal nem javítható.	




Műszeres favizsgálati adatlap

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat módszerének rövid ismertetése

Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

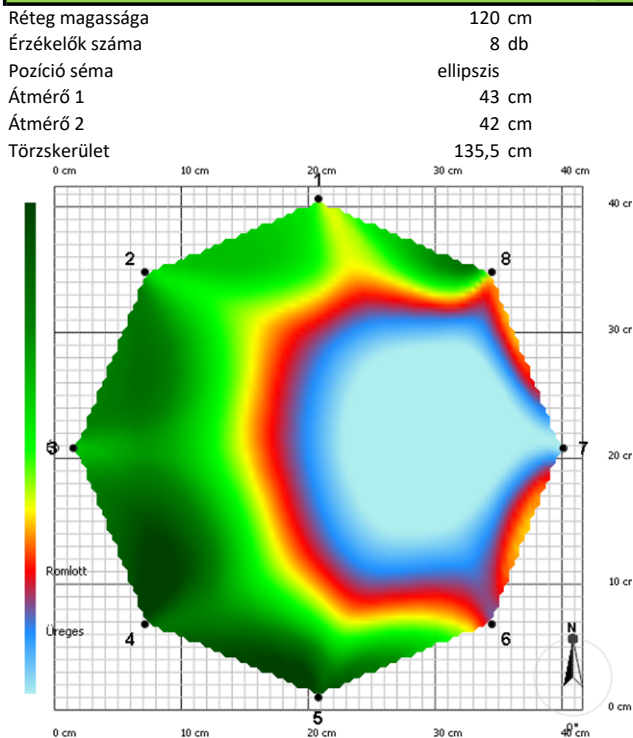

A műszeres vizsgálat értékelése:

A korhadt terület aránya:

55%

Biztonsági faktor
érték 26m/s
szélsebesség
esetén:

92%

MAGAS KOCKÁZAT

Kockázati értékek:

1 - 50% között	EXTRÉM KOCKÁZAT
51 - 100% között	MAGAS KOCKÁZAT
101 - 150% között	MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
151% felett	ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa helyzete	Fasor
A fa környezete	értékszám: 2
A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)	
A fa élőhelyének minősége	2
A fa élőhelyi adottságai rosszak	
Környezeti veszélyeztetettség	2
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgálat az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!