


Budapest II. Kerületi Polgármesteri
Hivatal
1027 Budapest
Frankel Leó út 5.

Budapest II. Ker. Batyu utcai közterületi fák állapotának helyszíni szemléje



Ez a helyszíni szemle Budapest II. Kerület Polgármesteri Hivatal (1027 Budapest, Frankel Leó út 5.) megrendelése alapján készült Budapest II. Kerület Batyu utca Nagybányai u. – Csalán u. közötti szakaszán, rézsús területen található közterületi fákról.

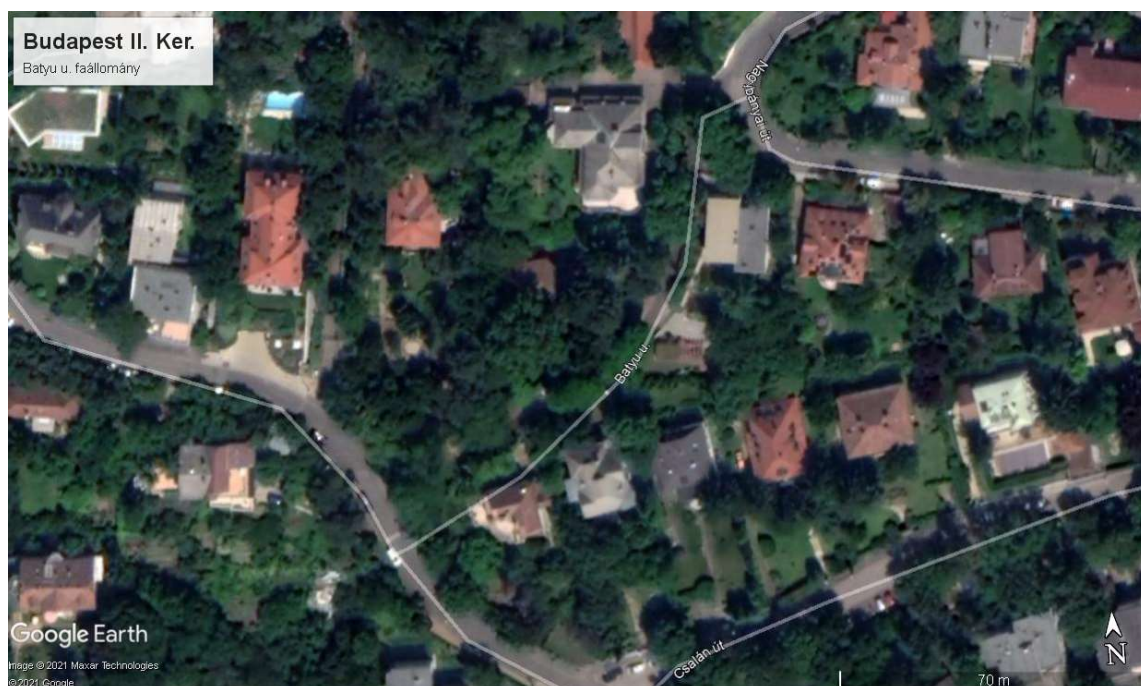

1. ábra Batyu utcai fák

A Batyu utcában a Nagybányai utcától lefelé haladva az úttest jobb oldalán húzódó alacsony, de meredek rézsűben 13db fa helyezkedik el. Ebből 11db fehér akác – Robinia pseudoacacia, 1 db korai juhar - Acer platanoides és 1db hegyi juhar – Acer pseudoplatanus fajú. A fák magassága 16-18m. A bejárás során látható volt, hogy a fák korábban, néhány éve vissza lettek vágva. A visszavágásoknál erős hajtásképzés indult, de mivel viszonylag kis átmérőjű sebfelületek keletkeztek, így jelentős mértékű visszakorhadás nem alakult ki egyik fa koronájában sem. A fák koronája, így a szélterhelésnek kitett vitorlafelülete kicsi. Ágtörések esélye jelenleg és az elkövetkező 2-3 évben kizárható.

A fák többsége borostyánnal benőtt, mely felesleges plusz terhelést jelent a fáknek. A szabad talajfelszínű rézsű alsó oldalon aszfalt burkolattal fedett, felső fele stabil gyepes terület. A rézsű talajának mozgására, omlására és a fák mozgására utaló jelek nem láthatóak, a fák stabilak jelenlegi helyzetükben.




2. ábra Korábban metszett korona erős hajtásképzéssel

A fák a környező épületek és szomszédos fák takarása miatt jó szélárnyékban helyezkednek el. Esetleges kidőlés esetén – melynek esélye jelenleg egészen minimális - a várható dőlés irányában lakóépületek nem veszélyeztetettek.

A fák csonkolása jelenlegi állapotuk szerint nem indokolt, szakmailag nem elfogadható eljárás és hosszú távon nem jelent megfelelő megoldást a fák biztonságossá tételére. A nagy felületeken keletkező sebzések önmagukban is a fa pusztulását okozhatják, illetve a keletkező mély bekorhadások következtében ágak leszakadása, a fa összeomlása következhet be veszélyhelyzetet teremtve.

Javasolt intézkedések:

- Borostyán eltávolítása a fákról;
- Fentről számolva a 4. fehér akác – Robinia pseudoacacia – eltávolítása, mert törzsén a talajtól kb. 3m magasságig kéreghiány és kezdődő korhadás látható. Ezen az oldalon a gyökérzet is károsodott.
- Fák állapotának rendszeres, évenkénti ellenőrzése.

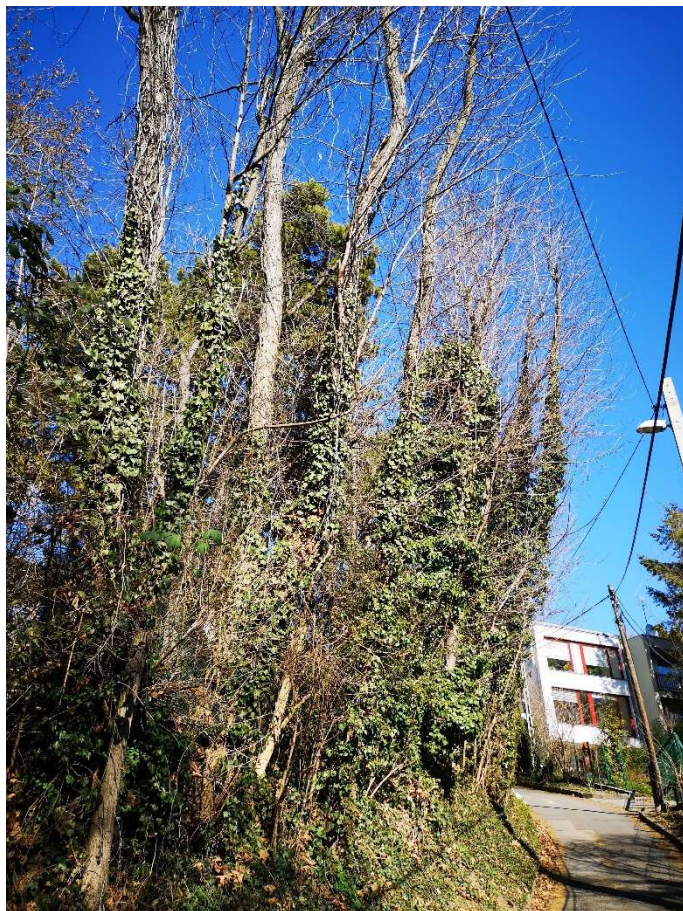

3. ábra Jelentős borostyánterhelés a fákon



A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

A favizsgálat elvégzésére és szakvélemény, valamint kezelési javaslat kiállítására jogosító dokumentumok:



Favizsgálatot végezte 2021. március 3-án:

Fonai László
Kertészmérnök
Favizsgáló szakmérnök

