
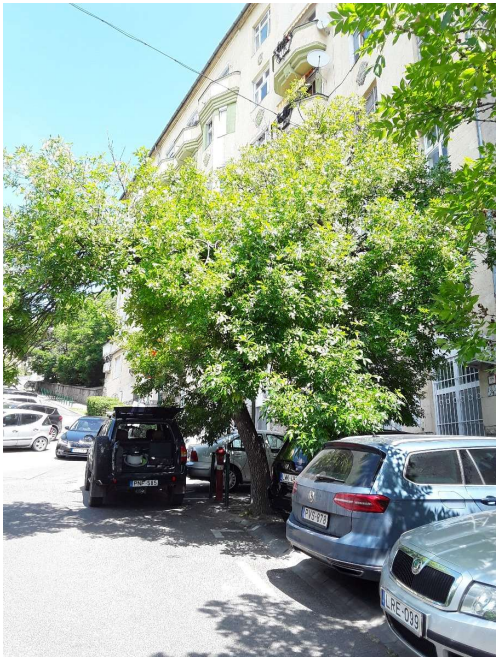
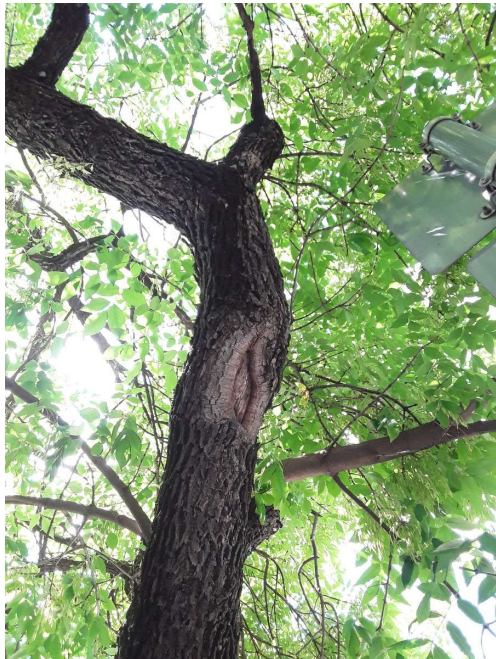


Favizsgálati adatlap		
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:	
Helység: Budapest II. Ker. Terület, utca: Bimbó út 11. HRSZ: - Azonosító: - Fafaj - latin: Fraxinus excelsior Magyar név: magas kőris Fa magassága: 7 m Alsó koronaszint: 1,5 m Törzs magassága: 2,5 m Törzs átmérő 1m-en: 35 cm Törzskerület 1m -en: 109,9 cm Korona átmérője: 9 m Az élőhely leírása: A gyökérszónában a talaj tömörödött, burkolattal fedett, időszakosan téli sózással terhelt. A fahely kb. 1x1m.	A fa statikai állapota Kitérés irányaDél-Kelet Súlyponteltolódás mértéke:2 m GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 2 A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen A gyökérszeten gátolt fejlődésű, sérülések és korhadások alakultak ki. A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 3 A gyökérnyakon kéregsérülések láthatóak. TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1 A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni A törzs ferde növekedésű, károsodott, jelentős méretű kéregsérülések, ághelyen kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki. A műszeres mérés eredménye szerint törésveszélyes. KORONAALAP jellemzése és állapota: 1 A koronaalapon súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki. KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3 Jelentős lombvesztés, 26-50% között A korona károsodott, a vágásokon korhadások, ághelyek és bekorhadások alakultak ki, száraz ágak láthatóak. Epifiton növény a fán: Veszélyeztetetés:gyalogos forgalom, úttest, épületek A fa egészségi állapota és életképessége: 1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el) A fa általános állapotmutatója: 0% A fa ápoltsági mutatója: 1 A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők: A fa helyzeteSzoliter A fa környezete2 A fa élőhelyének minősége1 Környezeti veszélyeztetettség2 Kockázat arányos megtarthatósági mutató:31,4%	
		
		
	KEZELÉSI JAVASLAT Kivágás MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS A vizsgált fa súlyosan károsodott, törésveszélyes, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.	

Műszeres favizsgáló adatlap - csak a fához tartozó "Favizsgáló adatlappal" együtt használható

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés első rétegen

Réteg magassága	200 cm
Érzékelők száma	8 db
Pozíció séma	ellipszis
Átmérő 1	36 cm
Átmérő 2	29 cm
Törzskerület	106 cm

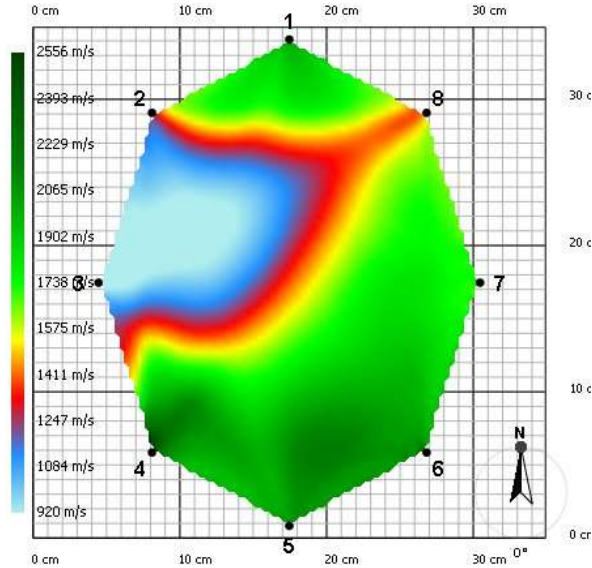

1 - 50% között	EXTRÉM KOCKÁZAT	A korhadat terület aránya:	Biztonsági faktor érték 26m/s szélesség esetén:	102%
51 -100% között	MAGAS KOCKÁZAT			38%
101 - 150% között	MÉRSÉKELT KOCKÁZAT			
151% felett	ALACSONY KOCKÁZAT			



A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgálo az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!