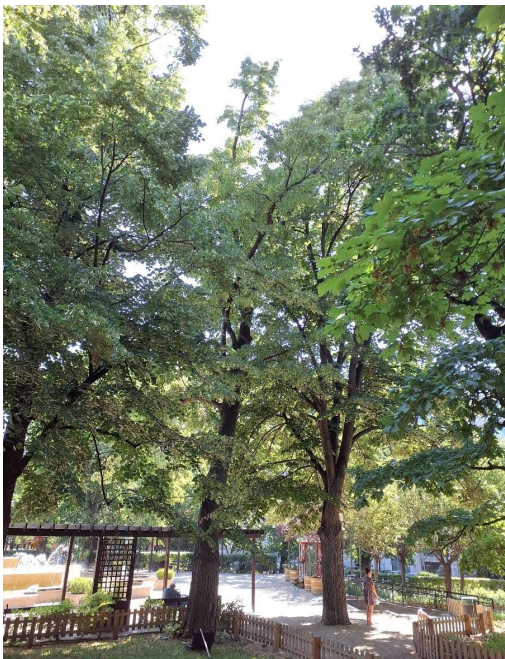
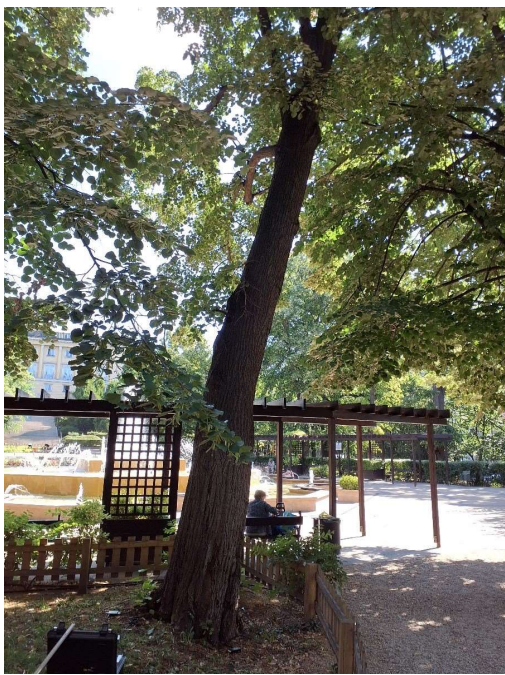




Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Mechwart tér	Kitérés iránya Dél
BpFatár azonosító 0006185BR	Súlyponteltolódás mértéke: 3 m
Fafaj - latin: Tilia tomentosa	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Magyar név: Ezüsthárs	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Fa magassága: 20 m	A gyökérzet gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, a fa megdőlt. A húzott oldalon talajpúp és talajrepedések láthatóak. A gyökérzet csaknem teljesen elkorhadott, a fa alatt üreg keletkezett, instabil, dőlésveszélyes.
Alsó koronaszint: 7 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Törzs magassága: 6 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás és nyitott odvasodás alakult ki. Rovarak kártétele látható. Törésveszélyes.
Törzs átmérő 1m-en: 65 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
Törzskerület 1m -en: 204,1 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadott vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Korona átmérője: 13 m	A törzs megdőlt, dőlésveszélyes. Alsó harmadában kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki. Rovarak jelentős kártétele látható.
Az élőhely leírása:	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben szórt burkolattal fedett.	A koronaalap károsodott, ághelyeken bekrohadások alakultak ki.
	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
	Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni
	A korona leromlott állapotú, a sudáron és a vágágakon korhadások alakultak ki, száraz ágak és csúcscsáradás a koronában. A fa megdőlt, a korona a szomszédos fára támaszkodik.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, építmények
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Park/erdő
	A fa környezete 3
	A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 4
	A fa élőhelyi adottságai jók
	Környezeti veszélyeztetettség 2
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú, megdőlt, dőlésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

Műszeres favizsgálati adatlap - 0006185BR - csak a fához tartozó "Favizsgálati adatlappal" együtt használható

Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadat vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés első rétegen

Réteg magassága 15 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 110 cm
Átmérő 2 85 cm
Törzskerület - cm

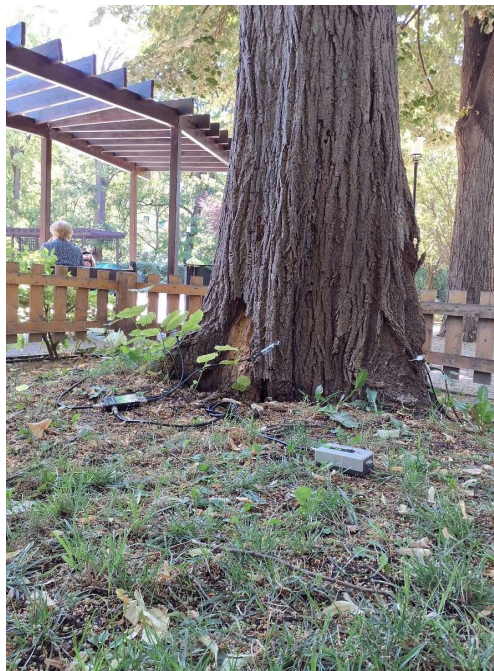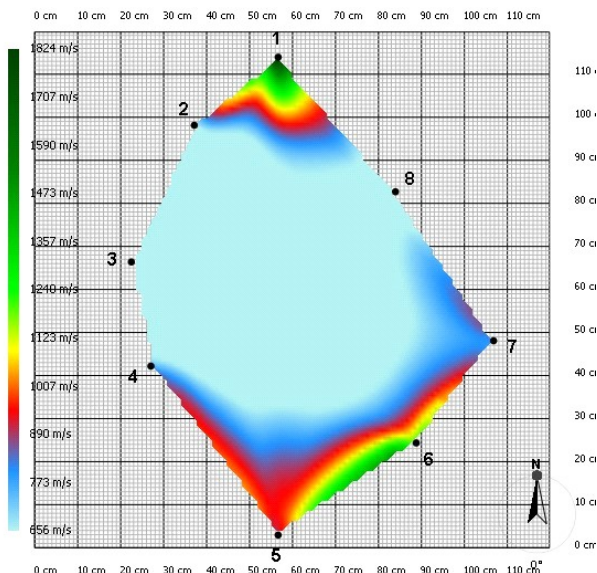

A korhadat terület aránya:	Biztonsági faktor érték 26m/s szélsősebesség esetén.	1 - 50% között 51 - 100% között 101 - 150% között 151% felett	EXTRÉM KOCKÁZAT MAGAS KOCKÁZAT MÉRSEKELT KOCKÁZAT ALACSONY KOCKÁZAT	
Nem kiértékelhető				MAGAS KOCKÁZAT



A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgálat az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre! **Minőségbiztosítási okokból és a hosszú távú biztonság fenntartása érdekében az előírt beavatkozásokat minősített faápoló végezze el!**